

Нижняя Салда  
2017г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

### Администрация городского округа Нижняя Салда

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти  
(органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

Муниципальное учреждение «Городской Дворец Культуры им. В.И. Ленина»  
(МУ ГДК) 624740, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Карла – Маркса, 2, т/ф  
8(34345) 3-36-23/ 8-906-811-88-54; mu.gdk@mail.ru

(наименование, адрес, служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) организации в сфере культуры, являющейся  
правообладателем объекта (территории).

624740, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Карла – Маркса, 2, т/ф 8(34345) 3-  
36-23; mu.gdk@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

### Организация досуга населения

(основной вид деятельности)

2 категория

(категория объекта (территории))

Площадь земельного участка -5000 кв.м. протяженность периметра -160 метров, под здание  
3500 кв.м., высота здания 11 метров

(общая площадь объекта (территории), кв. метров,  
протяженность периметра, метров)

кадастровый номер 66:55:0303026:25 от 02.07.2008г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование  
земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом  
недвижимости, номер и дата выдачи)

Забегаяева Людмила Анатольевна, директор т/ф 8(34345) 3-36-23; 8(906)8118854; mu.gdk@  
mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),  
служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Забегаяева Людмила Анатольевна, директор т/ф 8(34345) 3-36-23; 8(906)8118854; mu.gdk@  
mail.ru

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон,  
факс, электронная почта)

## II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 14 часов, начало в 8:00 окончание в 22:00.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников 40 .

(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на  
объекте (территории) в течение дня 70 .

(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал  
охраны, находящихся на объекте (территории):

в нерабочее время, ночью 1

в выходные и праздничные дни 400.

(человек)

5. Сведения об арендаторах – нет

## III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

| N п/п | Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности | Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Большой зал МУ ГДК                                                              | 400                                                                                                   |
| 2     | Малый зал МУ ГДК                                                                | 60                                                                                                    |

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| N п/п | Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности | Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Система водоснабжения                                                   | 0                                                                                             |
| 2     | Система электроснабжения                                                | 10                                                                                            |

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей:

- размещения на объекте взрывных устройств;
- захват заложников из числа работников и посетителей объекта;
- наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения ;

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 3500 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| N п/п | Возможные людские потери, человек | Возможные нарушения инфраструктуры                            | Возможный экономический ущерб, млн. рублей |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.    | До 400 человек                    | Теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, | 70,00                                      |



|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
|  |  | интернет, телефон, разрушение здания |  |
|--|--|--------------------------------------|--|

VI. Категорирование объекта  
(территории) по степени потенциальной опасности

| Наименование показателя                                                                             | Значение показателя |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2012 года | 0                   |
| Максимально возможное количество пострадавших, человек                                              | 400                 |
| Величина максимального материального ущерба, млн. рублей                                            | 70,00               |
| Максимальная зона чрезвычайной ситуации                                                             | 2 км                |
| Категория объекта (территории) по гражданской обороне                                               | 2                   |
| Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности                                   | 2                   |

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения  
антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны

- МО МВД России "Верхнесалдинский"

тел. (34345) 2-46-65

тел. (34345) 3-25-02

- Верхнесалдинский ОВО филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области"

тел. (34345) 5-24-32

- ЧОП «Витязь-НС» охрана объекта по договору № 17 /016-ТК+Р от 09.01.2017 г

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_;  
(человек)

в) количество постов охраны: всего - 0, в том числе  
круглосуточных - \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_.

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_;  
(тип, количество)

б) защитные средства \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_;  
(тип, количество)

в) специальные средства \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_;  
(тип, количество)

г) служебные собаки \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_.  
(сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_;

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны

нет;

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами

телефон.

### VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

#### 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения газоснабжения, водоснабжения, систем связи - нет;

(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения – охранная система

-Адресный приемно – контрольный прибор «АСПС Планета – 4»

Подключение до 4 аппаратов адресных шлейфов, к каждому из которых может быть подключено до 127 извещателей: ИП 212 -83. Максимальное количество подключаемых извещателей -508 шт. 5 функциональных реле (ПОЖАР 1, ПОЖАР 2, НЕИСПРАВНОСТЬ, СВЕТОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ, ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ), временные параметры которых могут быть скорректированы пользователем.

Измерение собственного напряжения питания и напряжения питания адаптеров адресных шлейфов. Определение перехода на питание от резервного аккумулятора (возможна подстройка под источники питания различных производителей). Объединение извещателей в группы (до 8 групп). Задание типа извещателей. Задание индивидуального описания извещателей (до 20 символов). Оперативное временное отключение извещателей (до 10 извещателей).

-Адресный дымовой пожарный извещатель –ИП 212-83

Напряжение питания – импульсное от АПКП.

Потребляемый ток в дежурном режиме – 0,31 мА.

Температурный режим – от -10<sup>0</sup> С до +55<sup>0</sup> С.

Габариты – 100\*50мм.

Подключается в шлейф адресного приемно – контрольного прибора Планета –АПКП –М

Чувствительность извещателя -0,05-0,2 ДБ/м. Охраняемое пространство при высоте до 6 м- 70м.

-Адресный ручной пожарный извещатель – ИПР 513-9

Напряжение питания – импульсное от АПКП.

Потребляемый ток в дежурном режиме - 0,25 мА

Температурный режим – от – 10<sup>0</sup> С до +55<sup>0</sup> С.

Габариты – 30\*80\*110 мм.

Подключается в шлейф адресного приемно – контрольного прибора АСПС Планета – 4. Минимальная амплитуда положительного импульса -18,5В. Максимальная амплитуда положительного импульса – 28В.

- Система речевого оповещения пожарная «Рокот - 4» предназначена для трансляции речевой информации, предварительно записанных речевых сообщений при возникновении пожара или других экстремальных ситуаций. Система состоит из прибора управления оповещением «Рокот – 4» и акустических систем «АС – 2», подключённых с помощью соединительных линий.

Прибор предназначен для установки внутри защищаемого объекта и рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.

Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

Электропитание прибора осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжение 220 В при обязательном использовании встроенной аккумуляторной батареи 12 В, 2.2 Ач или подключении внешнего резервированного источника питания с номинальным напряжением 12 В.

-Акустическая система АС -2-2 предназначена для использования в системах речевого оповещения. Система состоит из корпуса, крышки, платы подключения и динамической головки.

Первичные средства пожаротушения находятся во всех помещениях дворца. За основные запасные выходы ответственный зам. директора по АХЧ И.А. Идрисова. Ключи от запасных выходов, путей эвакуации находятся на хранении у вахтеров. Второй комплект от запасных выходов находится у зам. директора по АХЧ. На ключах имеются бирки с указанием номера выхода.

На всех этажах имеются планы эвакуации из здания, в случае возникновения ЧС. Раз в год проводятся учебные занятия по отработке чрезвычайной ситуации с сотрудниками и кружковцами в случае возникновения ЧС. Организована регулярная учеба сотрудников по предупреждению ЧС и действиям в случае их возникновения. Разработаны должностные инструкции работающего персонала и должностных лиц. Оформлен уголок безопасности. Контроль за исполнением мероприятий по безопасности и защищенности объекта возложен на директора МУ ГДК Л.А. Забегаеву.

\_\_\_\_\_;  
(наличие, марка, количество)  
в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_ видеонаблюдение \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;  
(наличие, марка, количество)  
г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;  
(наличие, марка, количество)  
д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;  
(наличие, марка, количество)  
е) телевизионная система охраны \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;  
(наличие, марка, количество)  
ж) система охранного освещения \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;  
(наличие, тип установленного оборудования)  
2. Меры по физической защите объекта (территории)  
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;  
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_;  
в) электронная система пропуска \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;  
(человек, процентов)  
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;  
(человек, процентов)  
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)  
а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории)



(реквизиты, дата выдачи)

## НЕТ

(наличие, характеристика)

## Система управления оповещением «Рокот-4»

(наличие, характеристика)

нет

(наличие, характеристика)

## IX. Выводы и рекомендации

В здании МУ ГДК имеется постоянный и свободный доступ граждан. Имеющаяся система охраны не в состоянии противостоять попыткам проникновения в него диверсионно-террористических групп. Уровень защищённости - недостаточный. Необходимо организовать пропускной режим и контроль за его соблюдением (физическая охрана)

Х. Дополнительная информация  
с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории) допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

## Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "30" мая 2017г.

Председатель комиссии

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**Члены комиссии:**

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Актуализирован " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.


### Причина актуализации

(должность)

(подпись)


(инициалы, фамилия)

План объекта

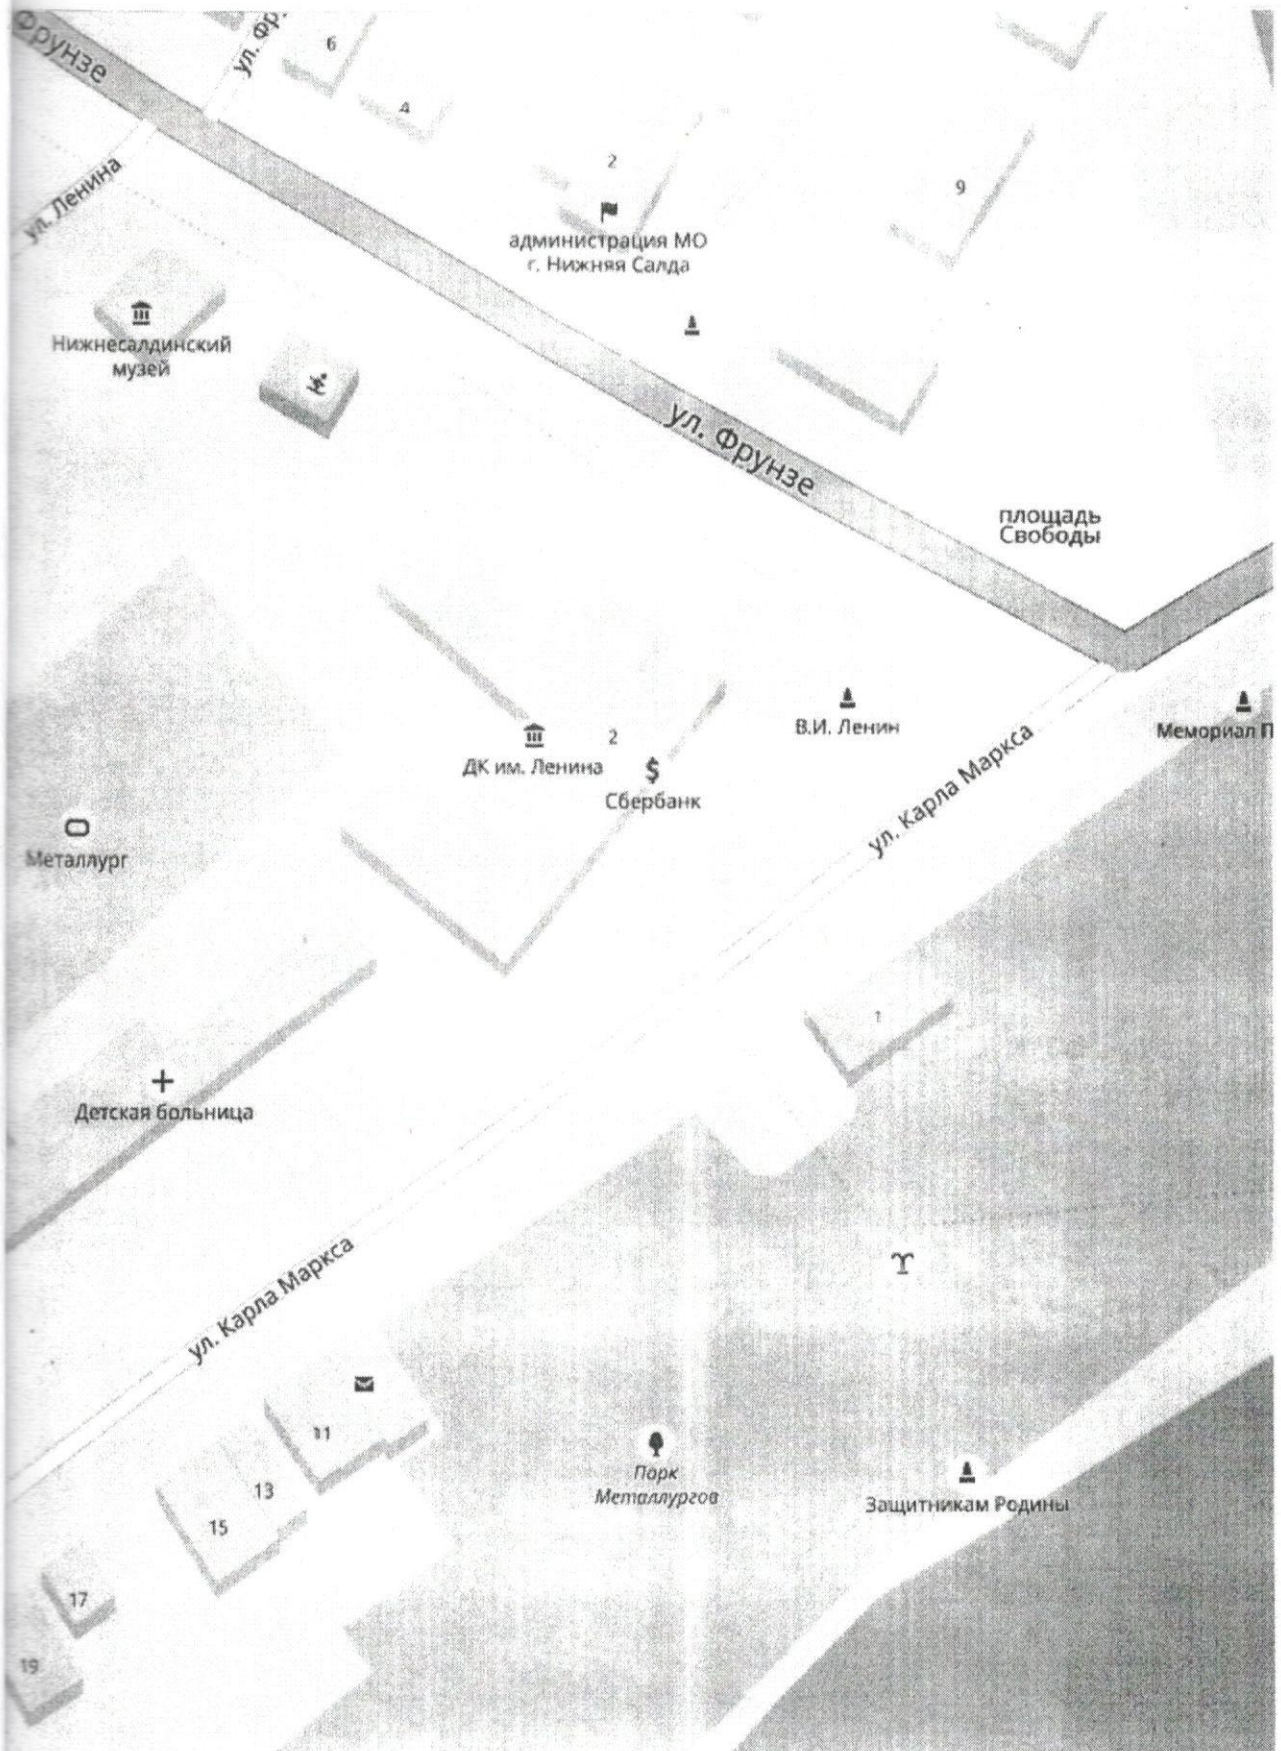




# Приложение к 1.1.

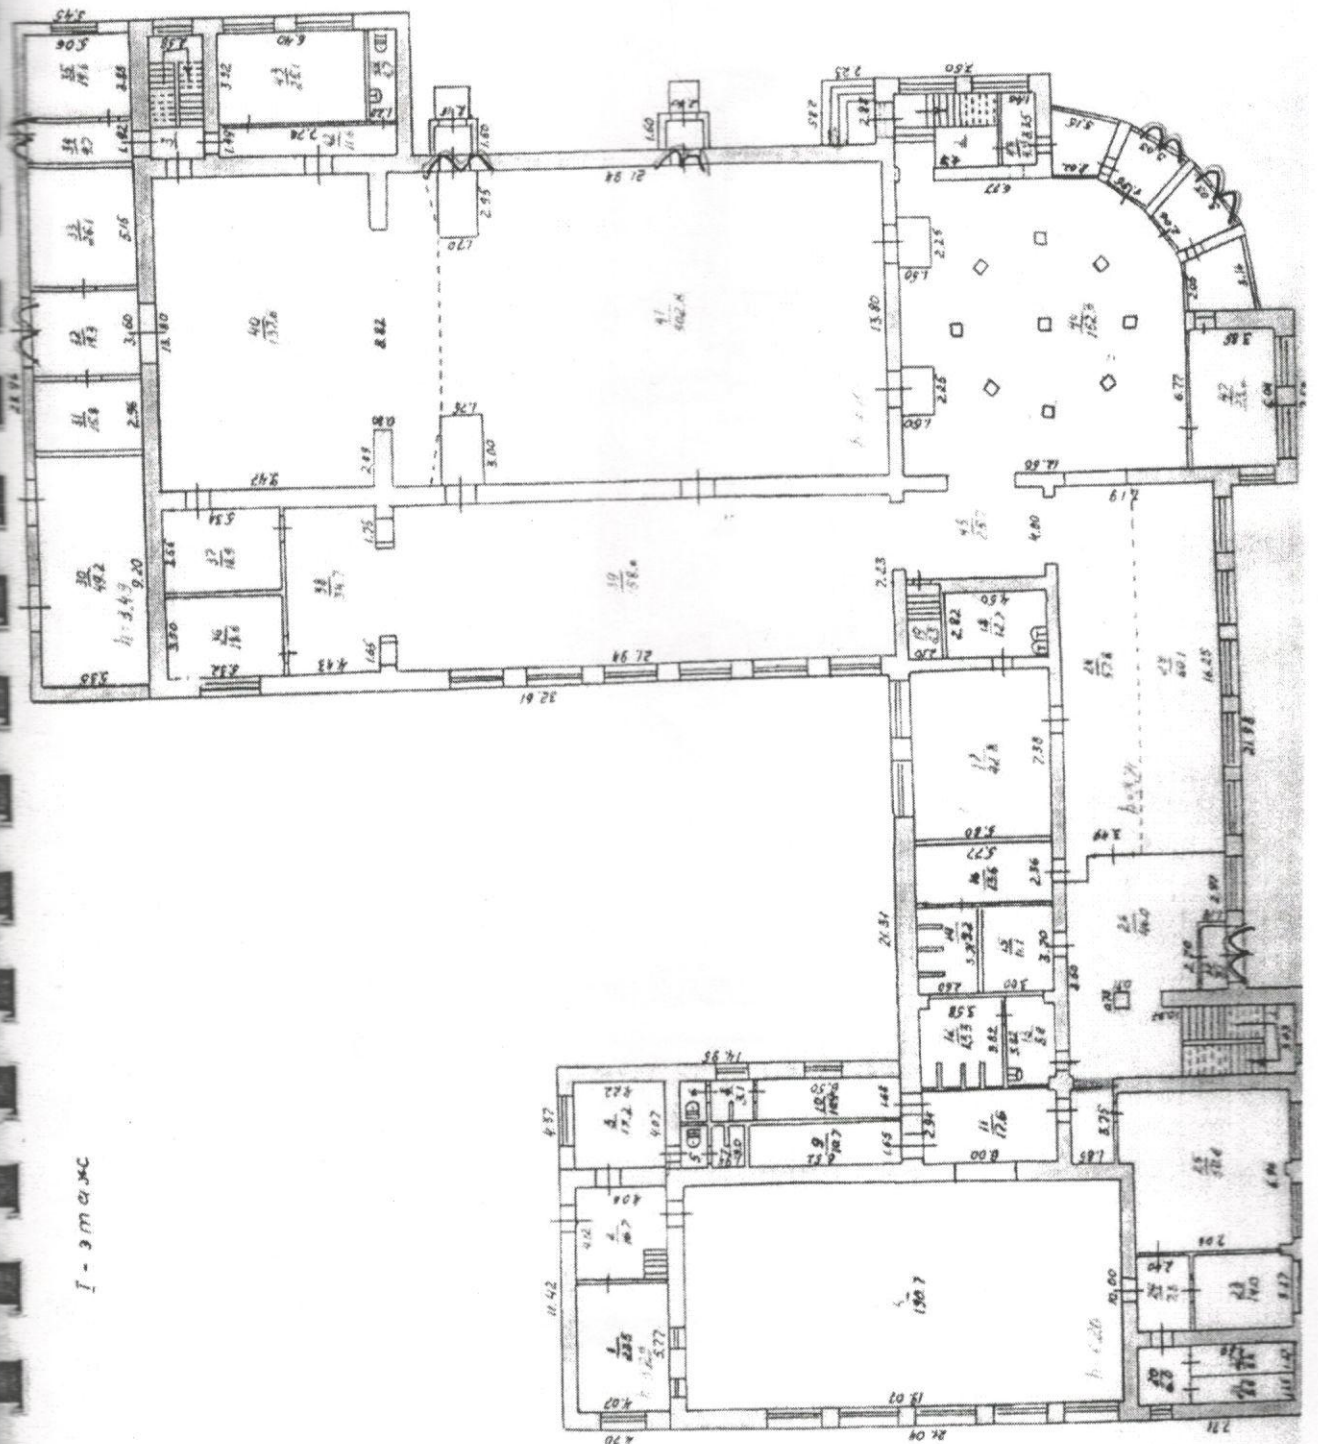


Г - 3 м а ж

~ - ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД

III - эм ахс

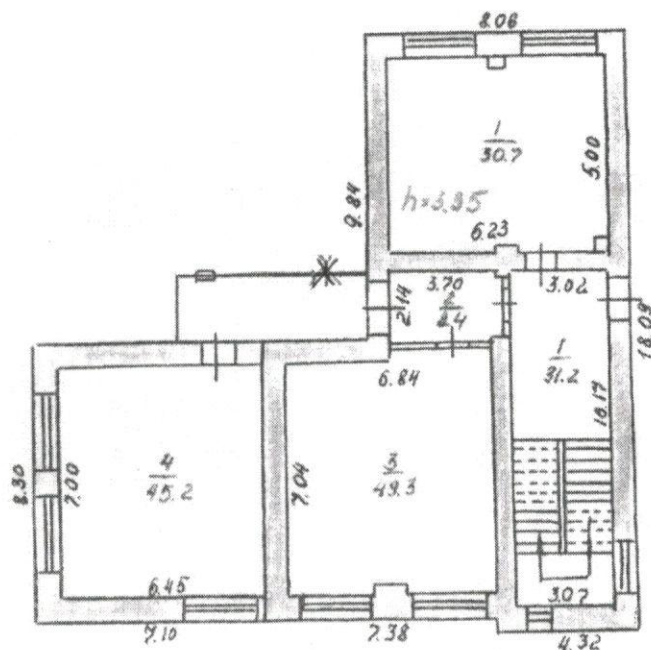

III - 371 111

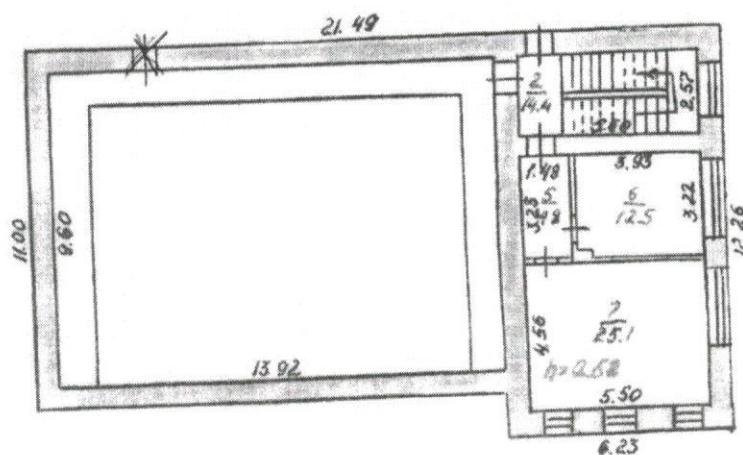

Х - выход к пожарной лестнице



# Приложение № 2



И - эшас

- ⊠ - контрольно-пропускной пункт
- ⊗ - пожарная сигнализация
- ⑤ - видеонаблюдение

Акт N \_\_\_\_  
обследования и категорирования объекта (территории)

Обследование объекта проводилось комиссией в составе:

- начальник Управления культуры администрации городского округа Нижняя Салда,
- председатель комиссии Сафронова Наталья Петровна;
- сотрудник отделения в г. Верхней Салде УФСБ России по Свердловской области Карпеев Александр Павлович;
- инспектор ГООП МО МВД «Верхнесалдинский» Шак Полина Михайловна;
- инспектор группы организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране Верхнесалдинского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Винокурова Светлана Нодариевна;
- главный специалист по ГО и ЧС администрации городского округа Нижняя Салда Горин Олег Николаевич.

Обследование проводилось в период \_\_\_\_\_

Основание проведения обследования и категорирования: \_\_\_\_\_

В результате обследования и изучения данных установлено следующее:

1. Наименование объекта (территории): Муниципальное учреждение «Городской Дворец Культуры им. В.И. Ленина».

2. Адрес места нахождения объекта (территории): г.Н.Салда, ул.Карла Маркса, д.2.

3. Собственник объекта (территории): Администрация городского округа Нижняя Салда.

4. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 5000 кв.м.

5. Функциональное назначение объекта (территории): Организация досуга населения.

6. Режим работы: с 08.00 до 22.00

7. Краткая характеристика (с описанием помещений, зданий и сооружений, которые находятся на объекте (территории)): 3-х этажное здание. На 1 этаже расположен гардероб, туалет, бар, большой зал, три фойе. на 2 этаже репетиционные комнаты, малый зал, туалет, административные помещения, склад. На третьем этаже репетиционные комнаты, чердачное помещение, административные помещения

8. Описание прилегающей территории, объектов Муниципальное учреждение «Городской Дворец Культуры им. В.И. Ленина» расположен на смыкании улиц Фрунзе, Карла Маркса и выезда по ул. Парк Коммуны и Энгельса через мост ГТС (гидротехническое сооружение – плотины). Материал дорожного покрытия – брусчатка. Пространство площади ограничено с юго-запада забором парка Металлургов, с северо-запада – зданием 1 этажного магазина, 2-х этажным зданием, принадлежащим администрации ГО Нижняя Салда (ул. Свободы 6, 9). К площади с запада примыкает стадион «Металлург» 2). Подъезд может осуществляться по ул. Карла Маркса, Фрунзе, ул. Парк Коммуны, ул. Энгельса (через мост). Установлена видекамера с МУ ГДК.

9. Ежедневная посещаемость/проходимость: 70 человек в сутки.

10. Описание системы охраны: охрану здания МУ ГДК осуществляет Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Витязь-НС» (ООО ЧОП «Витязь-НС»), юридический адрес: 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 44, лицензия на охранную деятельность №П955, выдана ГУВД Свердловской области 06.07.2011 года

Договор №17/016-ТК+Р на оказание услуг по охране объекта и реагированию на сигнал о пожаре ООО ЧОП «Витязь-НС» от 09.01.2017 г.

(указать наличие, состав и обязанности физической охраны, нормативные документы, на основании которых действует физическая охрана; указать используемые средства охраны, оповещения и предупреждения)

11. Наличие опасных участков: большой зал, малый зал, угроза взрыва на объекте, захвата заложников из числа работников и посетителей

(указать места нахождения, в чем заключается опасность)



Выводы и предложения лица (лиц), проводившего(их) обследование объекта (территории):

По результатам обследования Муниципальное учреждение «Городской Дворец Культуры им. В.И. Ленина».

(наименование объекта (территории))  
присвоена (или: не присвоена) 2 категория.

Лицо (лица), проводившее(ие) обследование объекта (территории), считает(ют):

и полагает(ют) необходимым осуществить следующие мероприятия:

Организовать пропускной режим  
и контроль за его соблюдением  
(физическая охрана)

"30" мая 2017 г.

Подписи:

начальник Управления культуры администрации  
городского округа Нижняя Салда, председатель комиссии;

сотрудник отделения в г. Верхней Салде УФСБ России  
по Свердловской области (по согласованию);

инспектор ГООП МО МВД «Верхнесалдинский»

инспектор группы организации охраны объектов,  
подлежащих обязательной охране  
Верхнесалдинского ОВО филиала ФГКУ  
«УВО ВНГ России по Свердловской области»

главный специалист по ГО и ЧС  
администрации городского округа Нижняя Салда

Сед / Седринов

Карнев / Карнев А.П.

Шак / Шак Б.М.

С.Н. Винокурова

О.А. Горин